1) Výrobok: **PRECHODOVÝ OBLÚK 90°**
- **s vonkajším závitom**

2) Typ: **IVAR.IVN483**



www.ivarsk.sk

3) Charakteristika použitia:

- Nerezový systém AISI 304 je predurčený na inštaláciu systémov s mechanickým procesom lisovania fitingov.
- Vhodný pre uzavreté vykurovacie a chladiace systémy, tlakový vzduch a podtlakové systémy, inertné a technické plyny, technické a prevádzkové kvapaliny, solárne systémy, priemyselné aplikácie, odpadovú a dažďovú vodu.
- NIE JE VHODNÉ PRE PITNÚ VODU.
- Pre napojenie potrubia na kúrenárske armatúry a fitingy s vnútorným závitom.
- Tvarovka neredukovaná na priemere.

4) Tabuľka s objednávacími kódmi a základnými údajmi:

KÓD	TYP	ŠPECIFIKÁCIA
IVN483.1512	IVAR.IVN483	15 mm-R½”
IVN483.1812	IVAR.IVN483	18 mm-R½”
IVN483.2234	IVAR.IVN483	22 mm R¾”
IVN483.2810	IVAR.IVN483	28 mm-R1”
IVN483.3514	IVAR.IVN483	35 mm-R1¼”
IVN483.4216	IVAR.IVN483	42 mm-R1½”
IVN483.5420	IVAR.IVN483	54 mm-R2”

5) Technické a prevádzkové parametre:


Maximálny prevádzkový tlak	PN 16
Maximálny podtlak	-0,8 bar (absolútny tlak 0,2 bar)
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 °C až +120 °C
Dodávané rozmery	15 ÷ 108 mm
Kontúra použiteľných lisovacích	M
Materiál	nerezová oceľ AISI 304 (Wst.Nr. 1.4301; tesniaci O-krúžok EPDM (LBP)
Identifikácia	logo AISI 304; symbol o nepoužiteľnosti pre pitnú vodu; rozmer; kód sledovanosti
Koncentrácia nemrznúcej zmesi	max. 50 %

- indikácia zalisovania farebným prúžkom oranžovej farby pri rozmeroch 15 ÷ 54 mm
- nové patentované vyhotovenie tesniaceho O-krúžku pod označením LBP Leak Before Press (netesný pred zalisovaním) má lomený tvar a spôsobuje únik kvapaliny počas tlakovej skúšky, pokiaľ nedôjde k zalisovaniu tvarovky, dodáva sa pri rozmeroch 15 ÷ 54 mm

Tesniaci O-krúžok LBP

www.ivarsk.sk

6) Technický nákres s rozmermi a objednávacími kódmi:

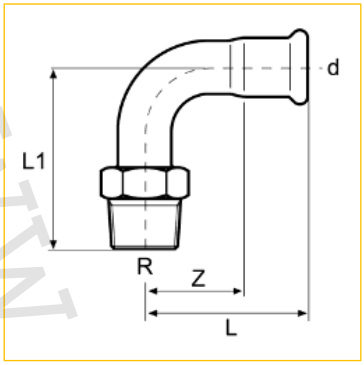

KÓD	d (mm)	R (mm)	L1 (mm)	L (mm)	Z (mm)
IVN483.1512	15	R½"	57	48	27
IVN483.1812	18	R½"	60	53	32
IVN483.2234	22	R¾"	68	61	38
IVN483.2810	28	R1"	81	72	48
IVN483.3514	35	R1¼"	93	87	60
IVN483.4216	42	R1½"	116	115	83
IVN483.5420	54	R2"	143	142	105

7) Poznámka:

- **Pri inštalácii je bezpodmienečne nutné dodržiavať „Návod na inštaláciu a použitie" vydaný výrobcom systému alebo jeho zástupcom.**
- Pred každým sprevádzkovaním vykurovacieho systému, najmä pri kombinácii podlahového a radiátorového vykurovania, dôrazne upozorňujeme na výplach celého systému podľa návodu výrobcu. Odporúčame ošetrenie vykurovacieho systému prípravkom GEL.LONG LIFE 100. Predajca nenesie zodpovednosť za poruchy funkčnosti spôsobené nečistotami v systéme.

8) Upozornenie:

- Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. si vyhradzuje právo vykonávať, v akomkoľvek momente a bez predchádzajúceho upozornenia, zmeny technického alebo obchodného charakteru, pri výrobkoch uvedených v tomto technickom liste.
- Vzhľadom k ďalšiemu vývoju výrobkov, si vyhradzujeme právo, vykonávať technické zmeny alebo vylepšenia bez oznámiena, odchylky medzi vyobrazeniami výrobkov sú možné.
- Informácie uvedené v tomto technickom dokumente nezbavujú užívateľa povinnosti dodržiavať platné normy a platné technické predpisy.
- Dokument je chránený autorským právom. Takto založené práva, najmä práva prekladu, rozhlasového vysielania, reprodukcie fotomechanikou, alebo podobnou cestou a uloženie v zariadení na spracovanie údajov, zostávajú vyhradené.
- Za tlačové chyby alebo chybné údaje nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

www.ivarsk.sk